

NEK 600:2021/COR1:2021

Norsk versjon

El og ekom i vegtrafikksystem

Norsk elektroteknisk norm

○



Corrigendum 1 NEK 600:2021

1.

I NEK 600-11, avsnitt 11.2 angir unntak for at LED-armaturer i innkjøringssoner må være i rustfritt stål. Dette skal gjelde LED-armaturer i tunnel generelt og ikke bare i innkjøringssoner.


Ny tekst:

- LED-armaturer, dersom det etableres galvanisk skille mellom armatur og kabelstige og som er tilsvarende korrosjonsbeskyttet på annen angitt måte.

2.

I NEK 600-14, avsnitt 14.5 er figur 14.5.1.1 Nødstyrepanel 1. løp gjengitt to ganger.

Den siste figur 14.5.1.1. erstattes med ny figur 14.5.1.2 Nødstyrepanel 2 løp:

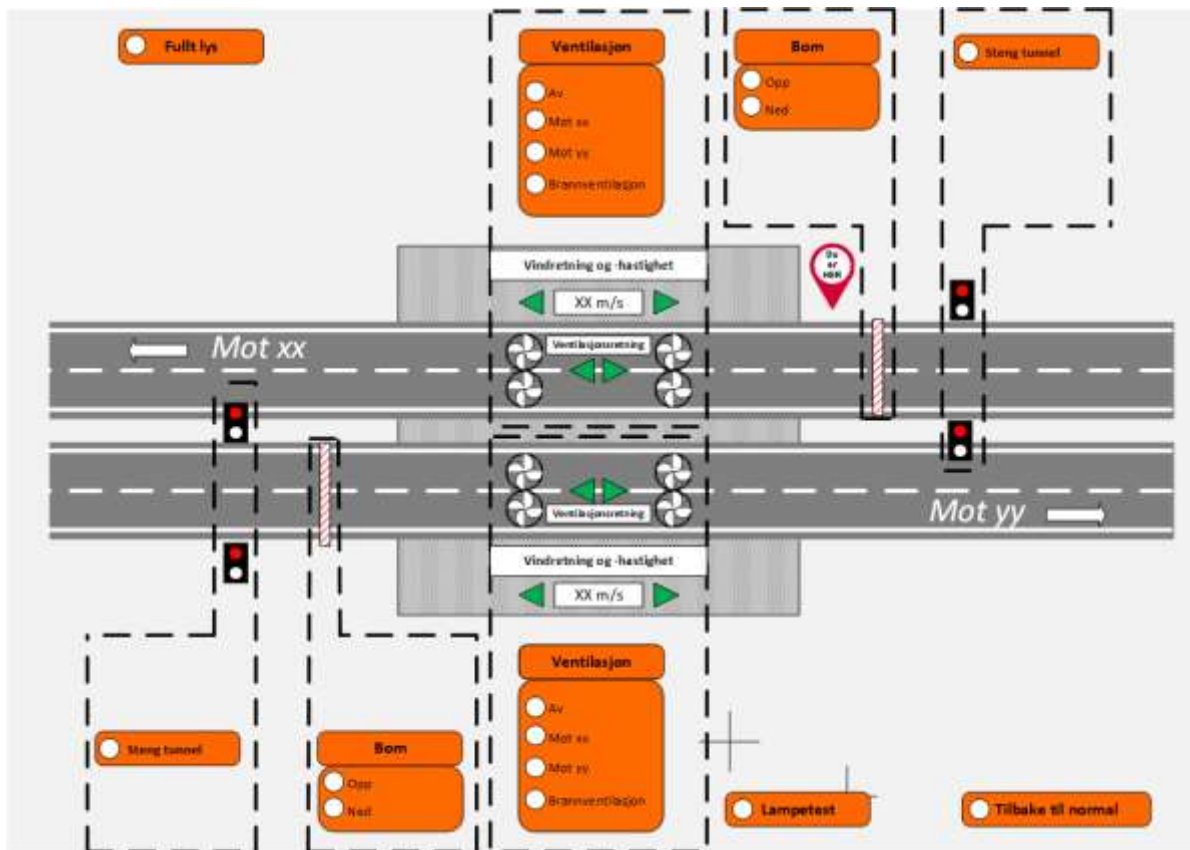

Figur 14.5.1.2 Nødstyrepanel to løp

3.

I NEK 600-14, 14.1.1, 14.1.3, 14.1.4 og 14.1.5 har tabellene feil avsnittsreferanse til NEK439 i parenteser i kolonne 2. Riktig referanse skal være til NEK 439 del C, tillegg C.

4.

I NEK 600 14.3, avsnitt 14.3.5.1 er det ved en feil henvist til bruk av kartkoordinater for enkelte anlegg som ikke har tilhørighet til Tunnel, Bru eller Ferjekai.

NEK600-14-14.3, avsnitt 14.3.5.1 henviser til NEK600-14-14.3, avsnitt 14.3.7.2, Tabell 2a – Lokaliseringskode, anleggstype og syntakser for anleggsidentifikasjon. Tabellen henviser til løpenummer der ikke 3-bokstavsforkortelser benyttes.

Kartkoordinater i avsnitt 14.3.5.1 skal strykes, og løpenummer i henhold til avsnitt 14.3.7.2 Tabell 2a skal benyttes for korrekt merking.

